

Chocień, dnia 20.08.2018 r.

Wszyscy Wykonawcy

WYJAŚNIENIA NR 1 ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ

Dotyczy: nr sprawy: ZP.271.11.2018

Kompleksowy projekt gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Chocień:

Zadanie 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Śmiłowice na terenie aglomeracji Chocień

Zadanie 2. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie miejscowości Chocień,

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wpłynęły pytania dotyczące treści SIWZ.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

1. Czy Zamawiający będzie wymagał zastosowanie w części hydraulicznej zbiornika szybkozłącza hydraulicznego zamontowanego poniżej strefy przemarzania wyposażonego w przewodnicę i wykonanego ze stali nierdzewnej nim 304? – Załącznik nr 1.

Szybkozłącze hydrauliczne jako rozwiązanie o wysokim poziomie eksploatacyjnym zapewnia obsługę z poziomu terenu bez konieczności „wchodzenia” do zbiornika, posiadające następujące walory użytkowe:

- montaż i demontaż pompy oraz zaworu zwrotnego za pomocą uchwytu ze stali nierdzewnej 304
- przewodnicę ze stali nierdzewnej 304 do obsługi przy pełnym zbiorniku
- otwieranie i zamykanie zaworu odcinającego ze stali nierdzewnej 304 za pomocą klucza serwisowego ze stali nierdzewnej 304
- montaż w miejsce pompy adaptera do przepłukiwania wystającego ponad poziom terenu
- eliminację ryzyka zamarzania przewodów tłocznych umieszczonych powyżej strefy przemarzania

Wyjaśnienia:

Zamawiający nie będzie wymagał w/w rozwiązania – należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową

2. Ze względu na brak w specyfikacji przetargowej parametrów technicznych pomp wyporowych do przepompowni domowych zlokalizowanych poza budynkiem,

Czy Zamawiający będzie wymagał od pomp posiadania parametrów jak poniżej:

Wydajność użytkowa : 0,5 l/s $\pm 10\%$

Wysokość podnoszenia użytkowa: 60mSW $\pm 10\%$

Niskie zużycie energii elektrycznej - moc silnika: 800W $\pm 10\%$ -

Zwiększenie żywotności części wirujących (stator, rotor, rozdrabniacz) poprzez ilość obrotów / min. silnika: 1450 $\pm 10\%$

Wyjaśnienia:

Zamawiający nie będzie wymagał w/w parametrów – należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

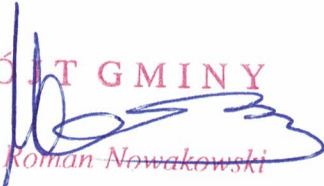
3. Ze względu na brak w specyfikacji przetargowej parametrów technicznych skrzynki sterującej,

Czy skrzynka sterująca pracą pompy powinna posiadać:

- Pomiar natężenia prądu
- Licznik czasu pracy pompy
- Licznik załączeń pompy
- Wyświetlacz LCD do prezentowania w/w wartości

Wyjaśnienia:

Zamawiający nie będzie wymagał w/w parametrów – należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

WÓJT GMINY

mgr Roman Nowakowski